

RIDUTTORE DI PRESSIONE MIGNON PER SCALDABAGNO
PRESSURE REDUCER MIGNON FOR WATER HEATER

DECRETO LEGISLATIVO 25/02/2000 N° 93
il prodotto illustrato nella presente scheda tecnica soddisfa i requisiti della direttiva PED 97/23/CE ed e' esentato dalla marcatura CE in base all'art.3 par. 3.

DECREE LAW DD. 25/02/2000 NO.93
the product showed in this technical sheet is made According to PED 97/23/CE and it is CE marking-free as per art. 3 par.3.



CARATTERISTICHE

FEATURES

Corpo e componenti in ottone CW 617 UNI-EN 12165

Brass CW 617 UNI-EN 12165 body and components

Molla di regolazione in acciaio INOX

Stainless steel control spring

Attacchi filettati EN-ISO 228/1 - F X F


Threading to EN-ISO 228/1 - F X F

Finitura superficiale nichelata

Nickel-plated finishing

DIMENSIONI PRINCIPALI

LEADING DIMENSIONS

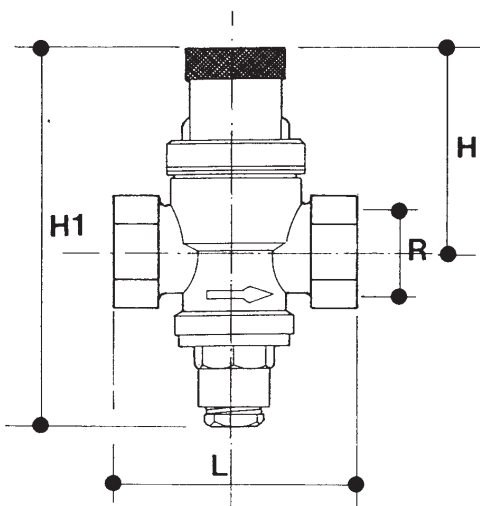

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
L	-	-	58	58	-	-	-	-
H	-	-	54	54	-	-	-	-
H1	-	-	100	100	-	-	-	-

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 25°C

WORKING PRESSURES AT 25°C MAX

A MONTE MAX 16 bar

UPSTREAM MAX 16 bar

A VALLE REGOLABILE DA 1 A 4 bar

DOWNSTREAM FROM 1 TO 4 bar

CAMPO DI IMPIEGO (PED 97/23/CE ART.9)

FIELD OF USE

Alle pressioni e temperatura indicate nella precedente tabella le valvole sono utilizzabili per i seguenti fluidi:

Liquidi non pericolosi (Tab. 9);

Quanto sopra dichiarato è valido a condizione che i fluidi non siano aggressivi per le leghe di rame (bronzo-ottone).

At the pressures and temperature stated in previous table, the valves can be used for the following fluids:

Non-dangerous liquids (Tab.9) ;

The above statement is valid if the fluids concerned are non-aggressive to the copper alloys (bronze-brass).

TARATURA DI COLLAUDO

SET-UP EX FACTORY

A MONTE 16 bar

UPSTREAM 16 bar

A VALLE 3 bar

DOWNSTREAM 3 bar

La regolazione del riduttore deve essere effettuata con gli scarichi a valle chiusi

The adjustment of the reducer should be made with the downstream shut

Per variare la taratura occorre ruotare la vite di regolazione (togliendo il tappo di protezione), in senso orario per aumentare il flusso e antiorario per ridurlo

In order to vary the calibration, one should turn the adjustment screw (by removing the protection cap), clockwise to increase the flow and anticlockwise to reduce it.